


# 子宮頸がん検診 要精検率(平成27年度)

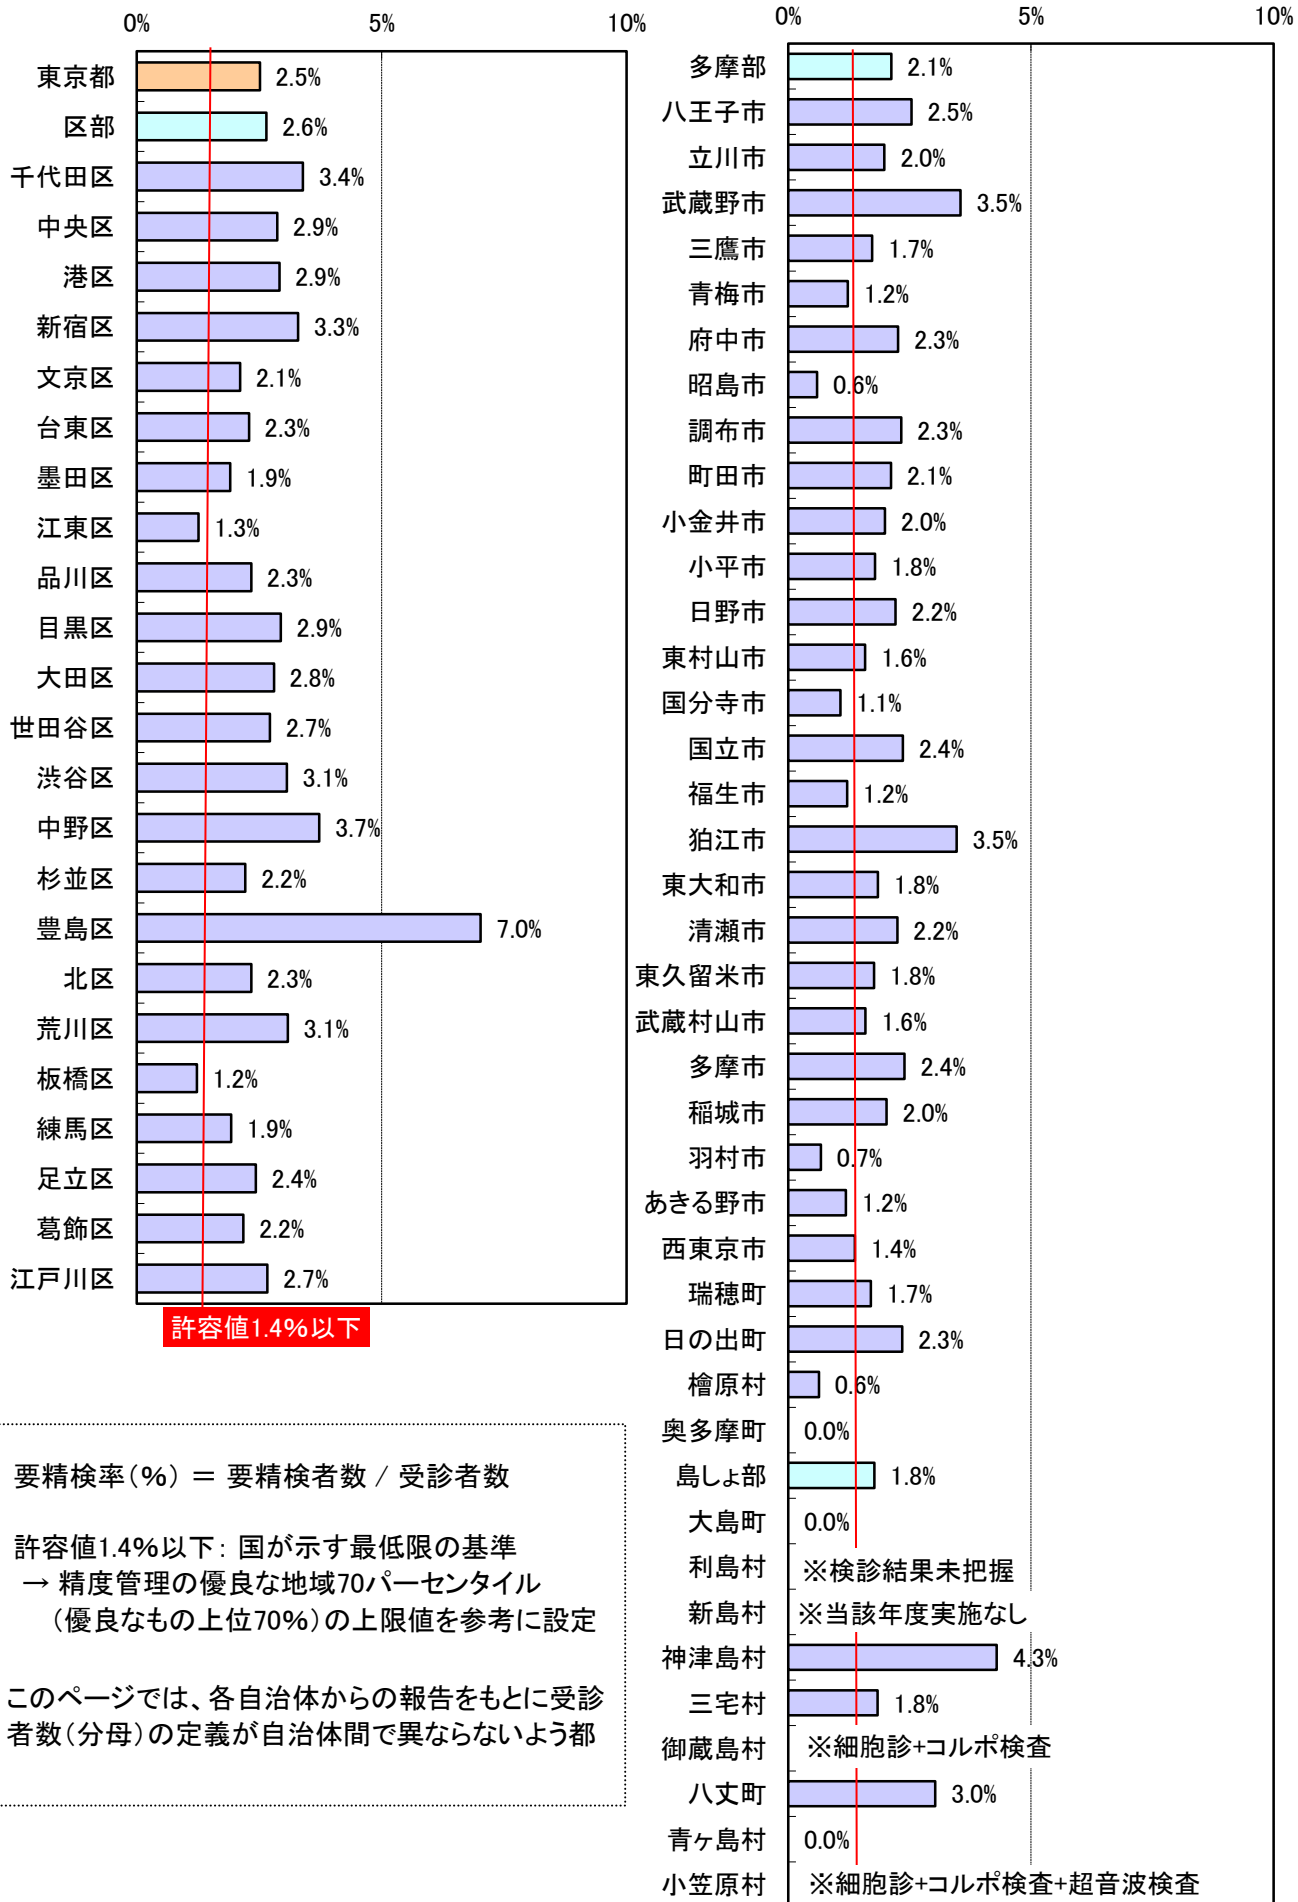

許容値1.4%以下

要精検率(%) = 要精検者数 / 受診者数

許容値1.4%以下: 国が示す最低限の基準  
 → 精度管理の優良な地域70パーセンタイル  
 (優良なもの上位70%)の上限値を参考に設定

このページでは、各自治体からの報告をもとに受診者数(分母)の定義が自治体間で異なるよう都