

公衆浴場条例等の 改正内容

多摩府中保健所

生活環境安全課 環境衛生担当

条例・細則の改正目的

- ・レジオネラ症対策の強化を図るとともに、子供の発育発達の変化に対応するため、衛生措置、風紀及び構造設備に関する基準の一部を改正しました。

改正した条例及び細則

公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例

公衆浴場法施行細則

<https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/tamafuchu/eisei/eigyou/shinsei/yokujyou.html>

改正内容の概要

- **構造設備に関する基準【令和3年10月1日施行】**
気泡発生装置等の基準を規定
- **衛生措置、風紀に関する基準【令和4年1月1日施行】**
貯湯槽の対象を拡大
調節槽の基準を規定
モノクロラミン消毒時の濃度を規定
混浴の制限年齢を引き下げ
一部の貸与品の規定を変更
実施状況記録の対象を拡大

構造設備に関する基準の主な変更点

【令和3年10月1日施行】

項目	変更後	変更前
気泡発生装置等の基準を規定	<u>点検・清掃・排水ができる構造</u> <u>※既存施設には、適用しない。ただし、増築、改築又は大規模修繕をする場合には、適用する。</u>	規定なし

衛生措置に関する基準の主な変更点

【令和4年1月1日施行】

項目	変更後	変更前
貯湯槽の 対象を拡大	<u>水道水、井戸水、温泉等</u> 点検：随時行う 消毒：1年に1回以上行う 清掃：1年に1回以上行う	温泉法に規定する温泉 点検：随時行う 消毒：1年に1回以上行う 清掃：1年に1回以上行う
調節槽の 基準を規定	<u>点検：随時行う</u> <u>消毒：1週間に1回以上行う</u> <u>清掃：1年に1回以上行う</u>	規定なし
モノクロラミン 消毒時の濃度を 規定	<u>3mg/L以上</u>	規定なし


衛生措置、風紀に関する基準の主な変更点

【令和4年1月1日施行】


5

項目	変更後	変更前
一部の貸与品の規定を変更	<ul style="list-style-type: none">・かみそり 貸与禁止※ ※使い捨て品を提供することは可能・タオル、くし等 貸与禁止。ただし、1人毎に消毒した場合は、貸与することができる。	かみそり、タオル、くし等の貸与禁止。ただし、1人毎に消毒した場合は、貸与することができる。
混浴の年齢制限を引下げ	7 歳以上の男女を混浴させないこと	10 歳以上の男女を混浴させないこと
実施状況記録の対象を拡大	調節槽、貯湯槽 ※の清掃、消毒等の実施状況記録 浴槽水の消毒、検査等の実施記録 (3年間保存) ※貯湯槽の対象拡大を含む	貯湯槽、浴槽水の清掃、消毒、検査等の実施記録 (3年間保存)


改正により 点検、清掃等が必要となる主な設備

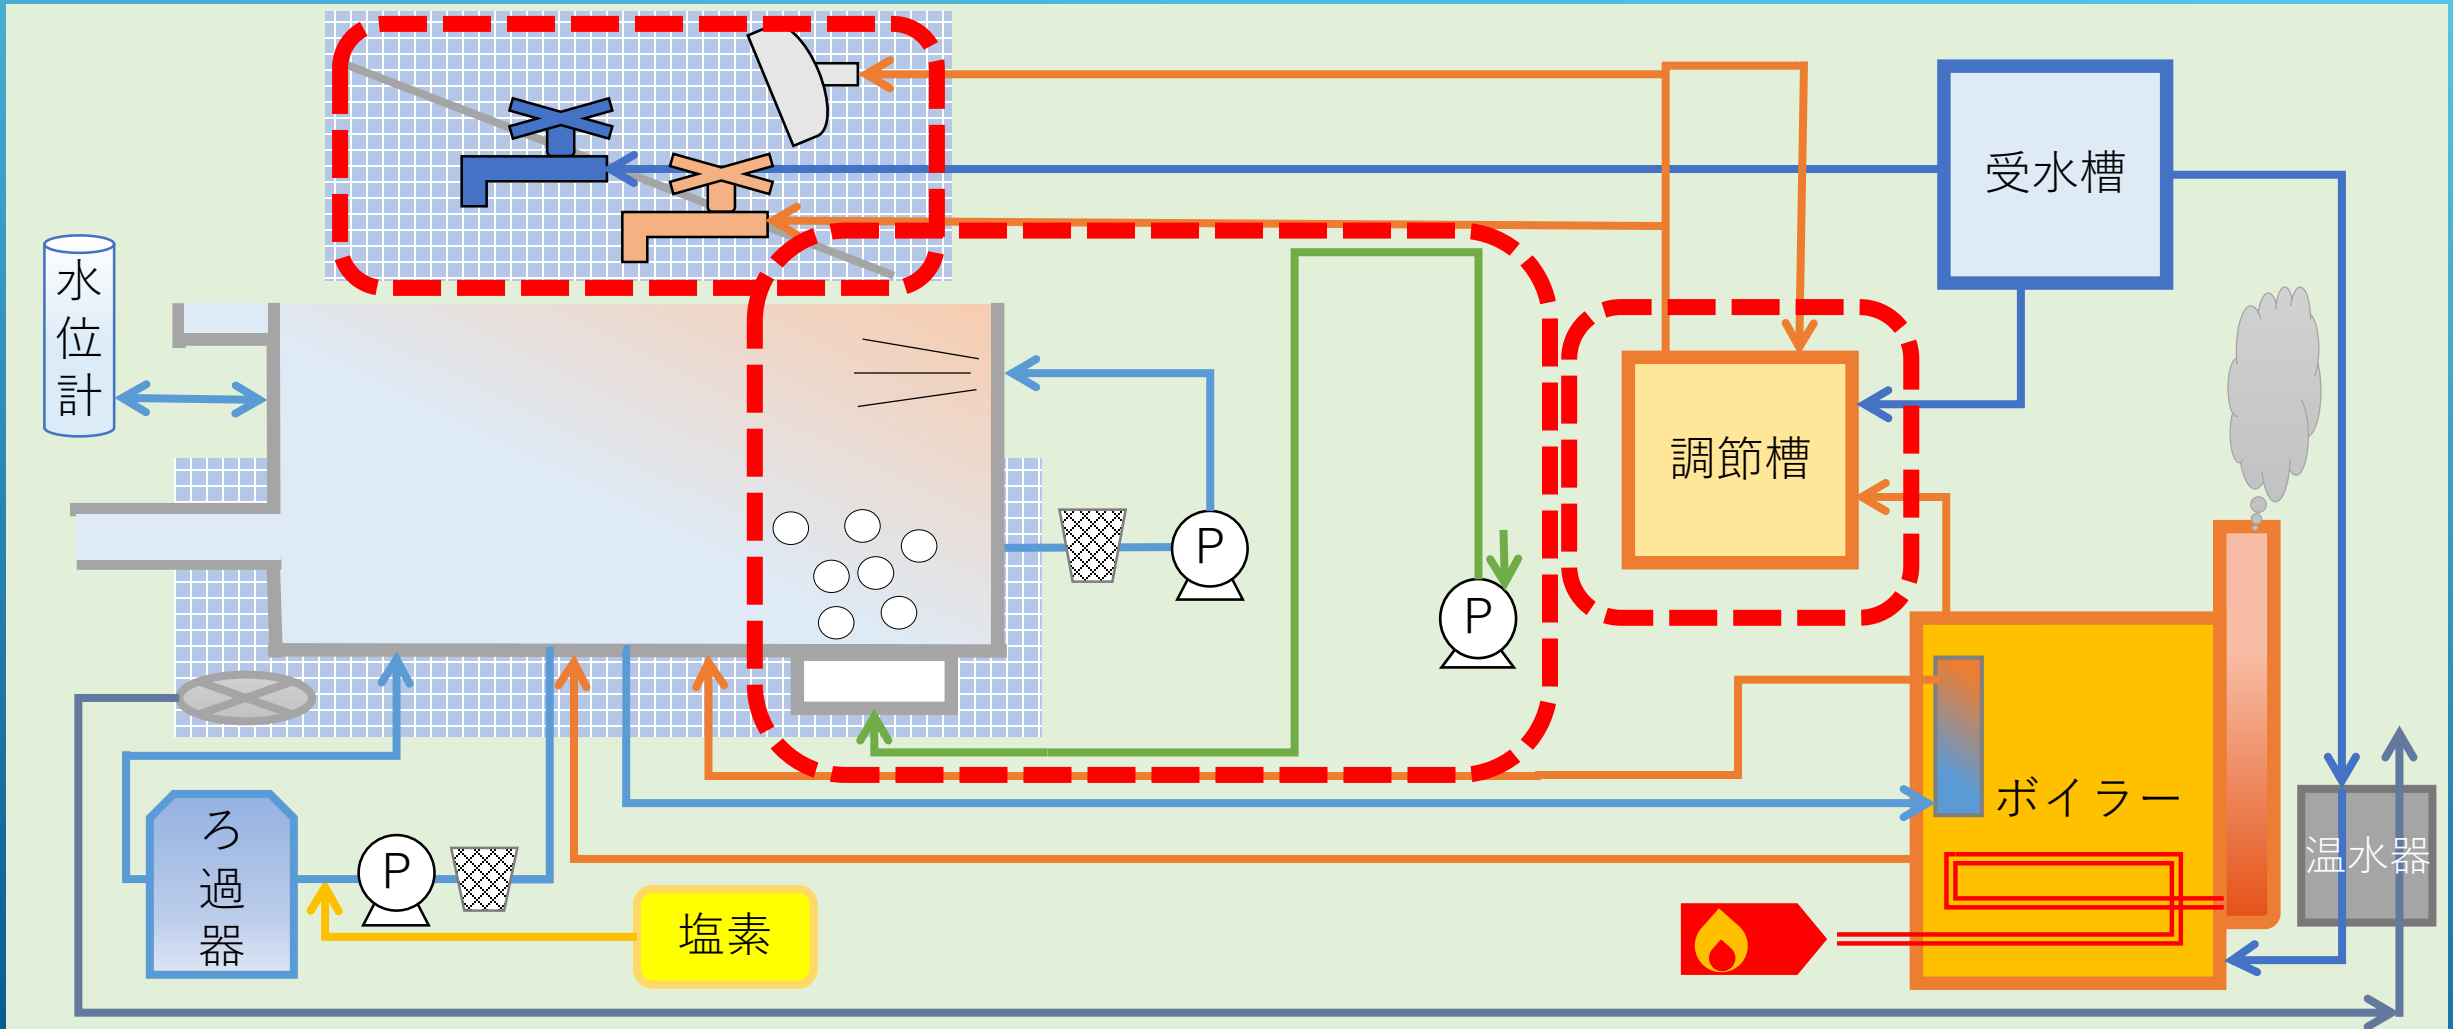


改正により 点検、清掃等が必要となる主な設備

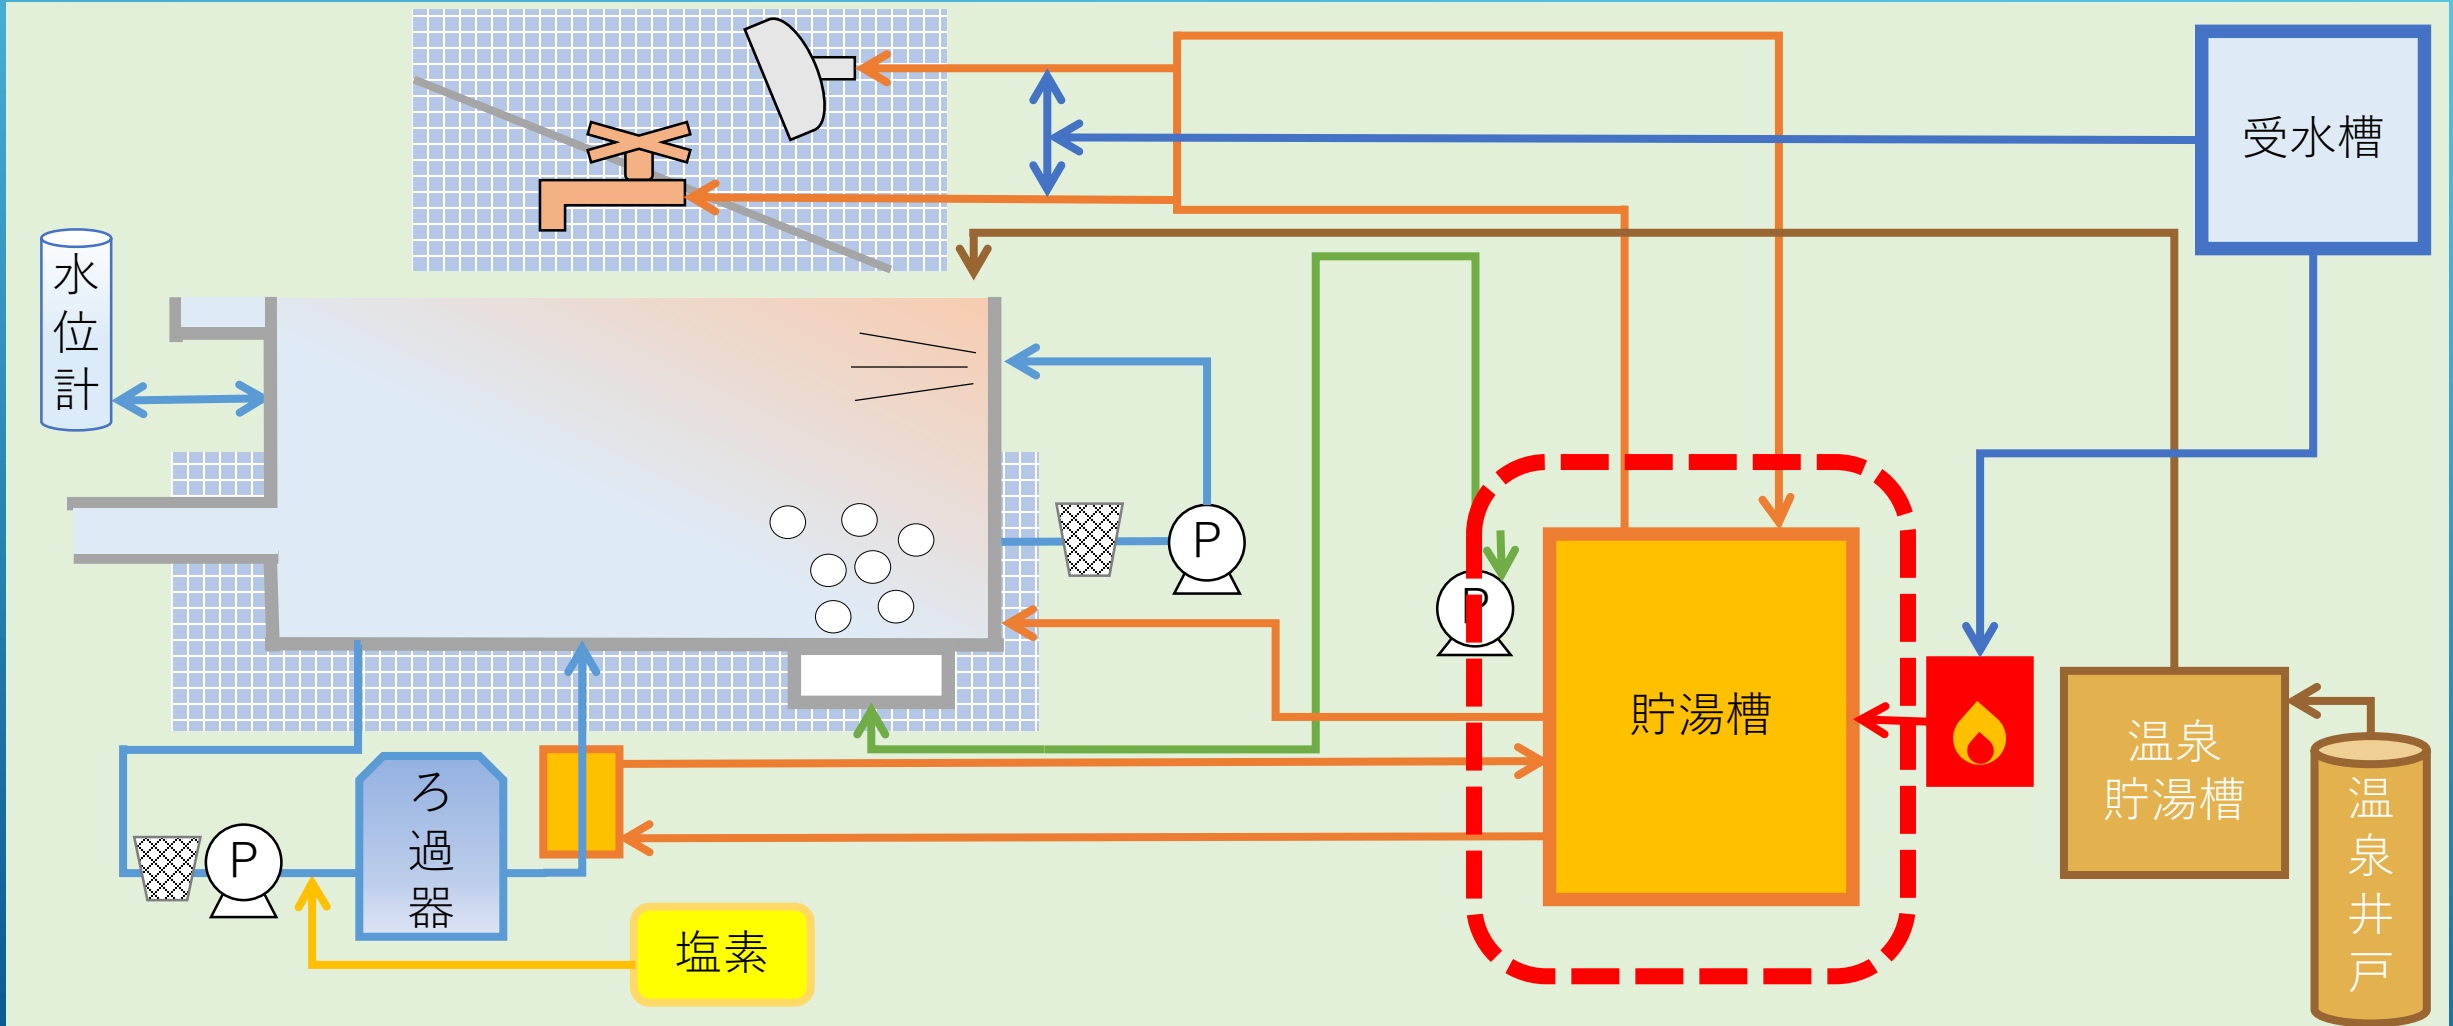

気泡発生装置等（ジェット噴射装置）

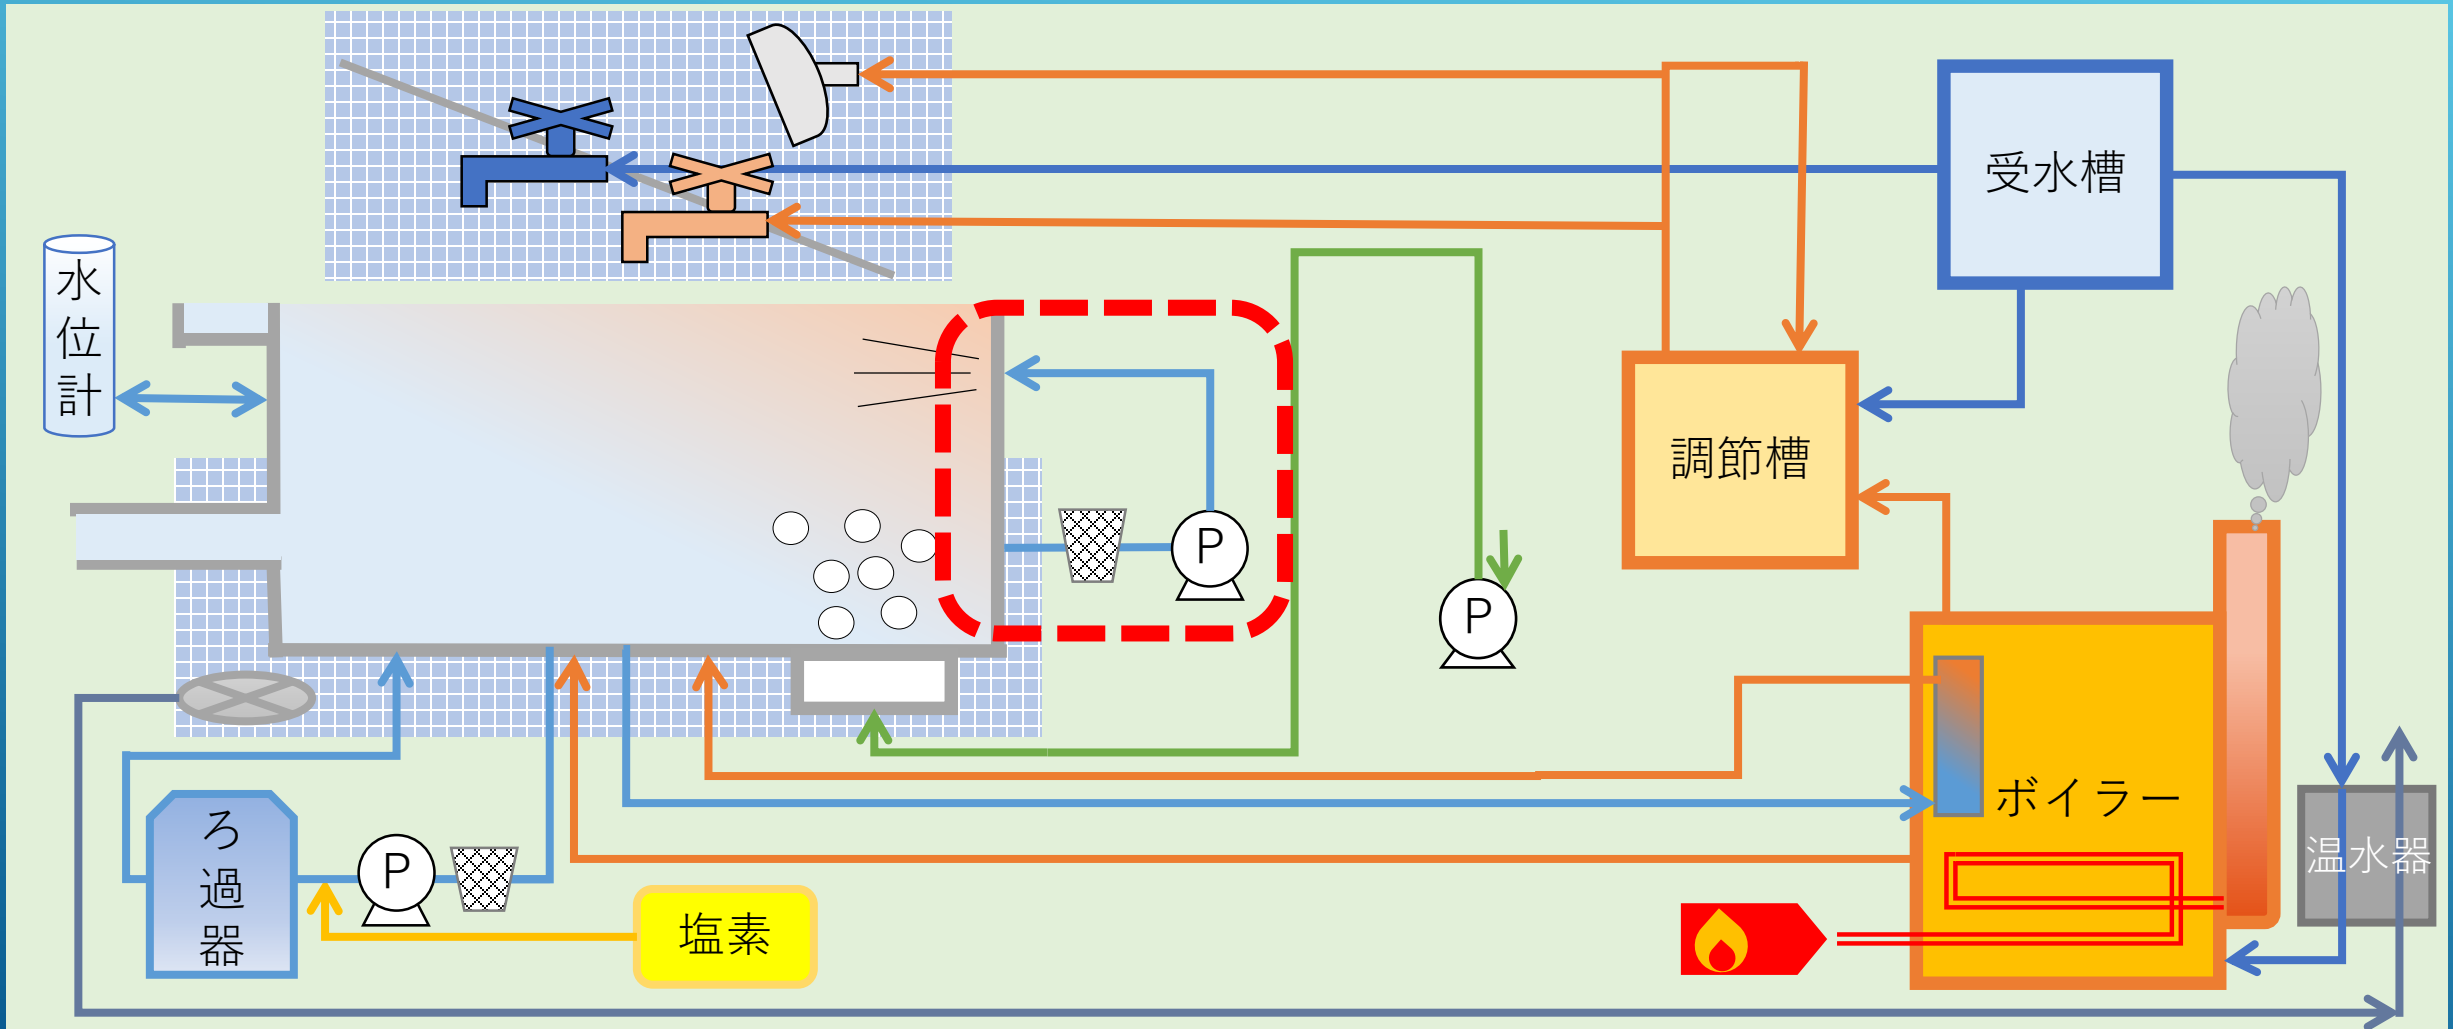


気泡発生装置等（ジェット噴射装置）

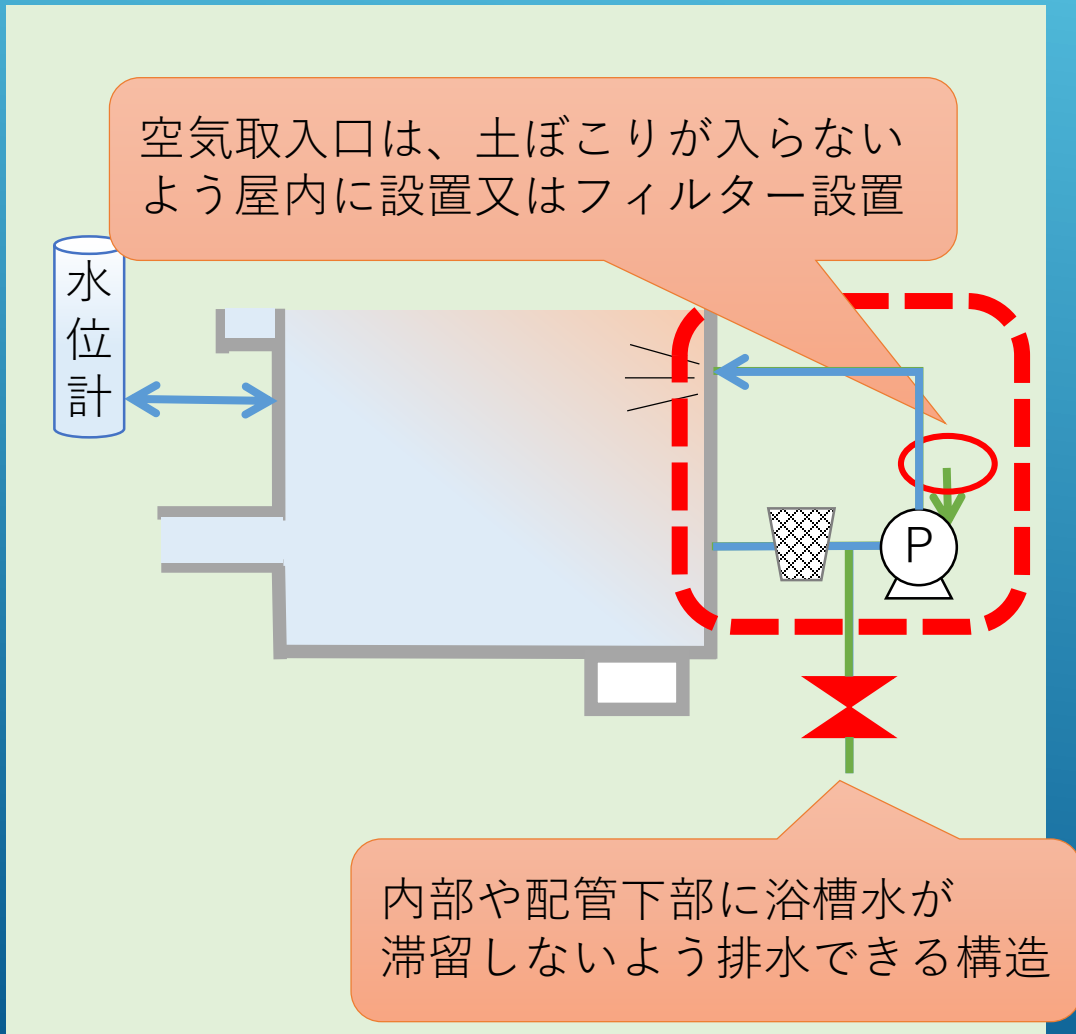


- 点検・清掃・排水ができる構造とする
（既存施設には適用しない）
集毛器は毎日清掃
集毛部や内部を消毒することが望ましい
- 1週間に1回以上の消毒を行う
遊離残留塩素5~10mg/L程度で数時間循環
60°C以上の高温水を数分~数十分循環

🔥 年1回程度、生物膜の除去を行うことが望ましい

気泡発生装置等（バイブラ）

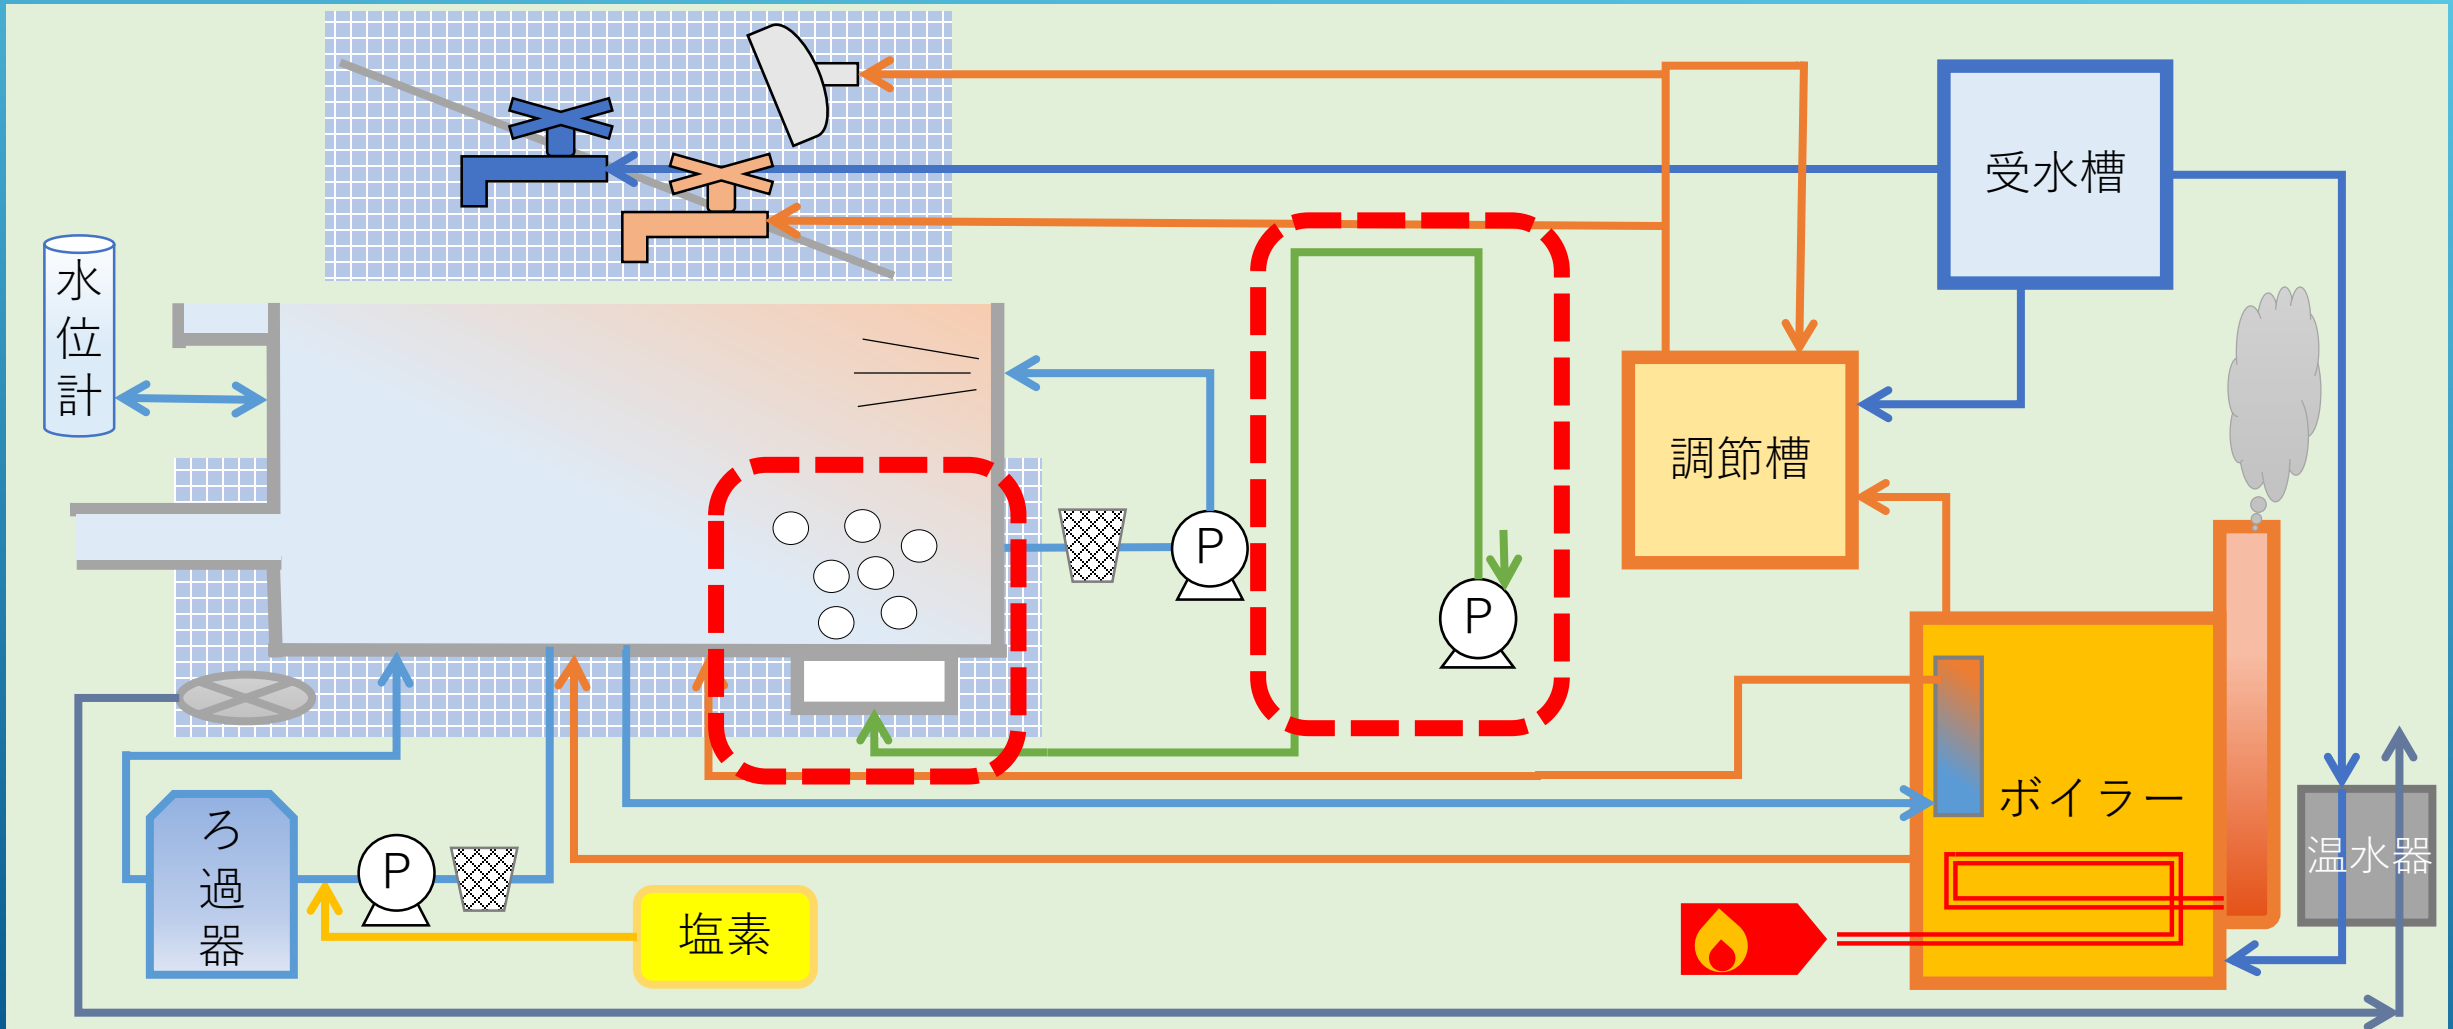


気泡発生装置等（バイブラ）

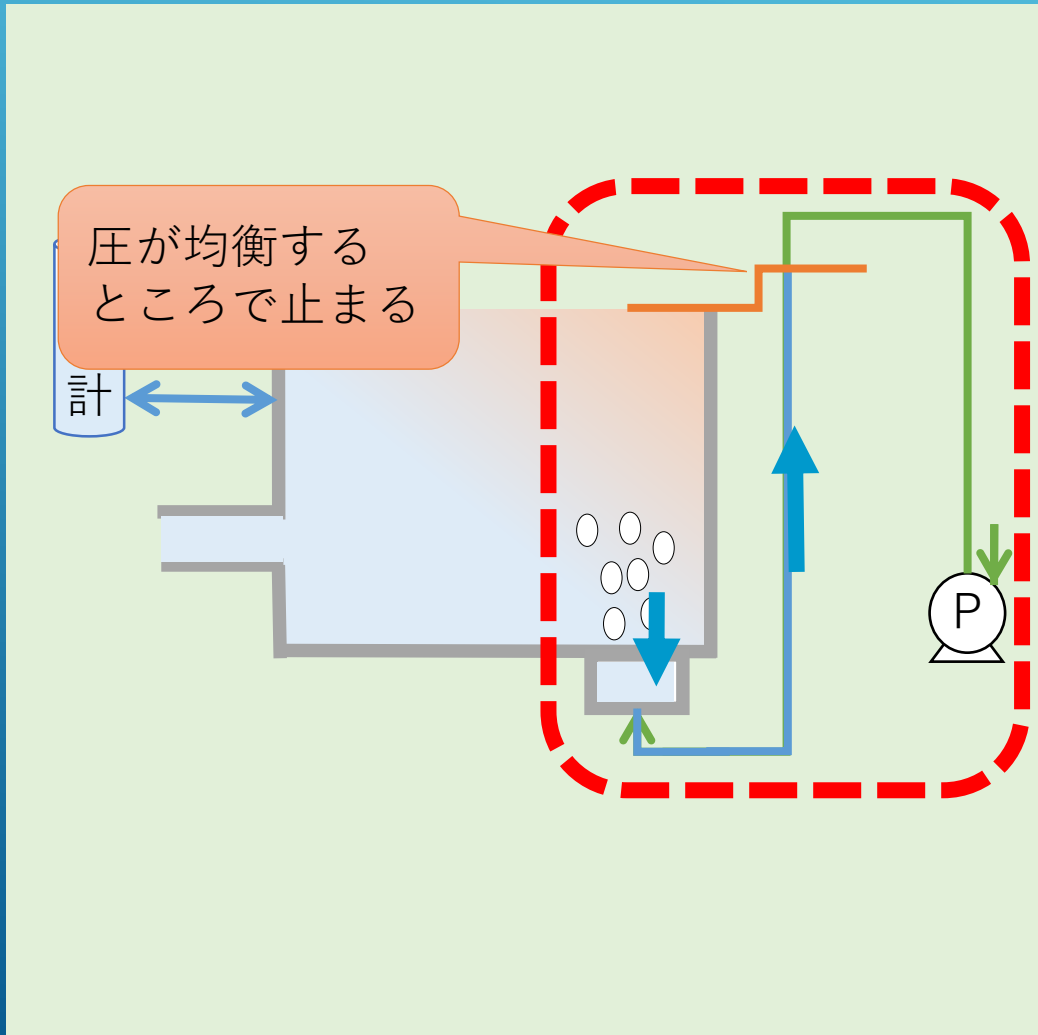

- 点検・清掃・排水ができる構造とする
- 1週間に1回以上の消毒を行う


気泡発生装置等（バイブラ）

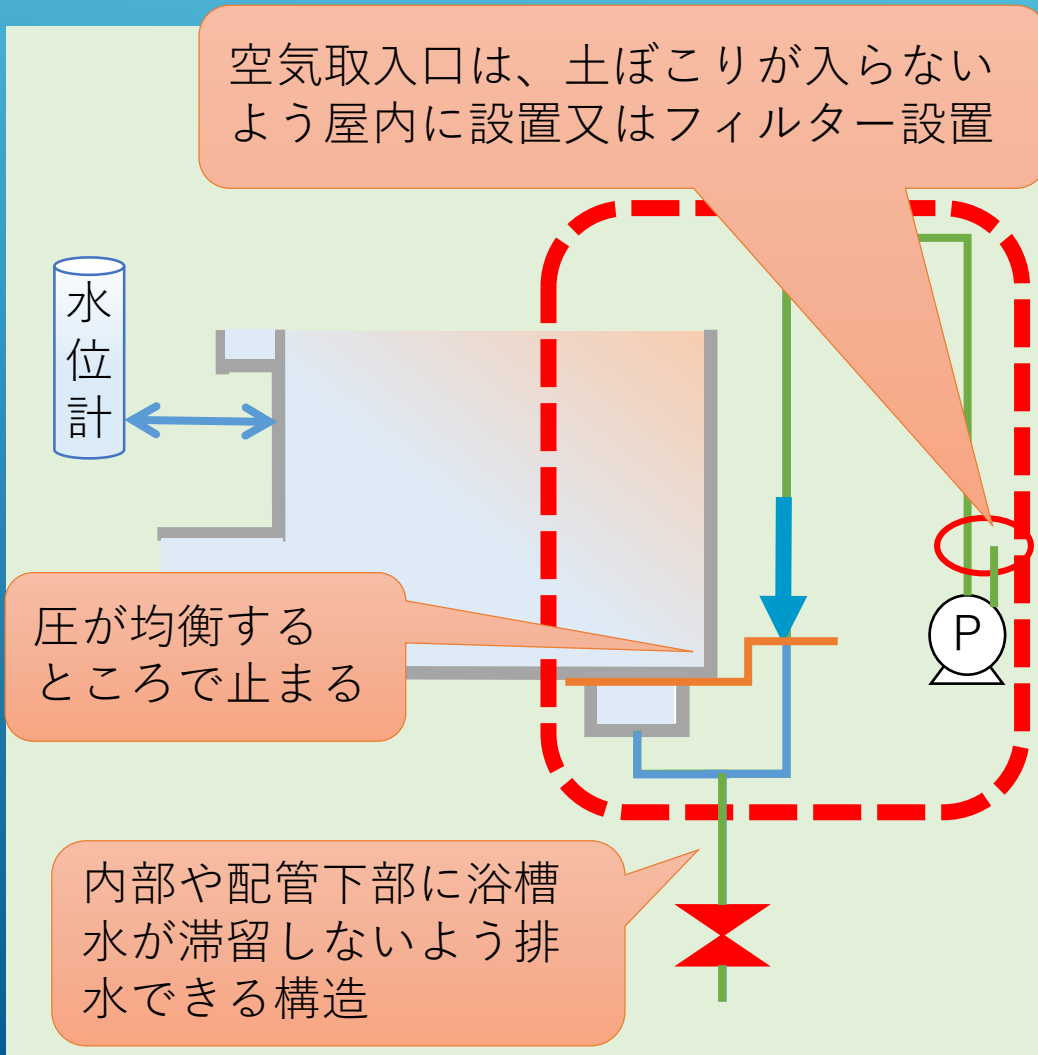


- 点検・清掃・排水ができる構造とする
- 1週間に1回以上の消毒を行う
遊離残留塩素5~10mg/L程度で間欠運転

💡年1回程度、生物膜の除去を行うことが望ましい

調節槽 (調節箱)

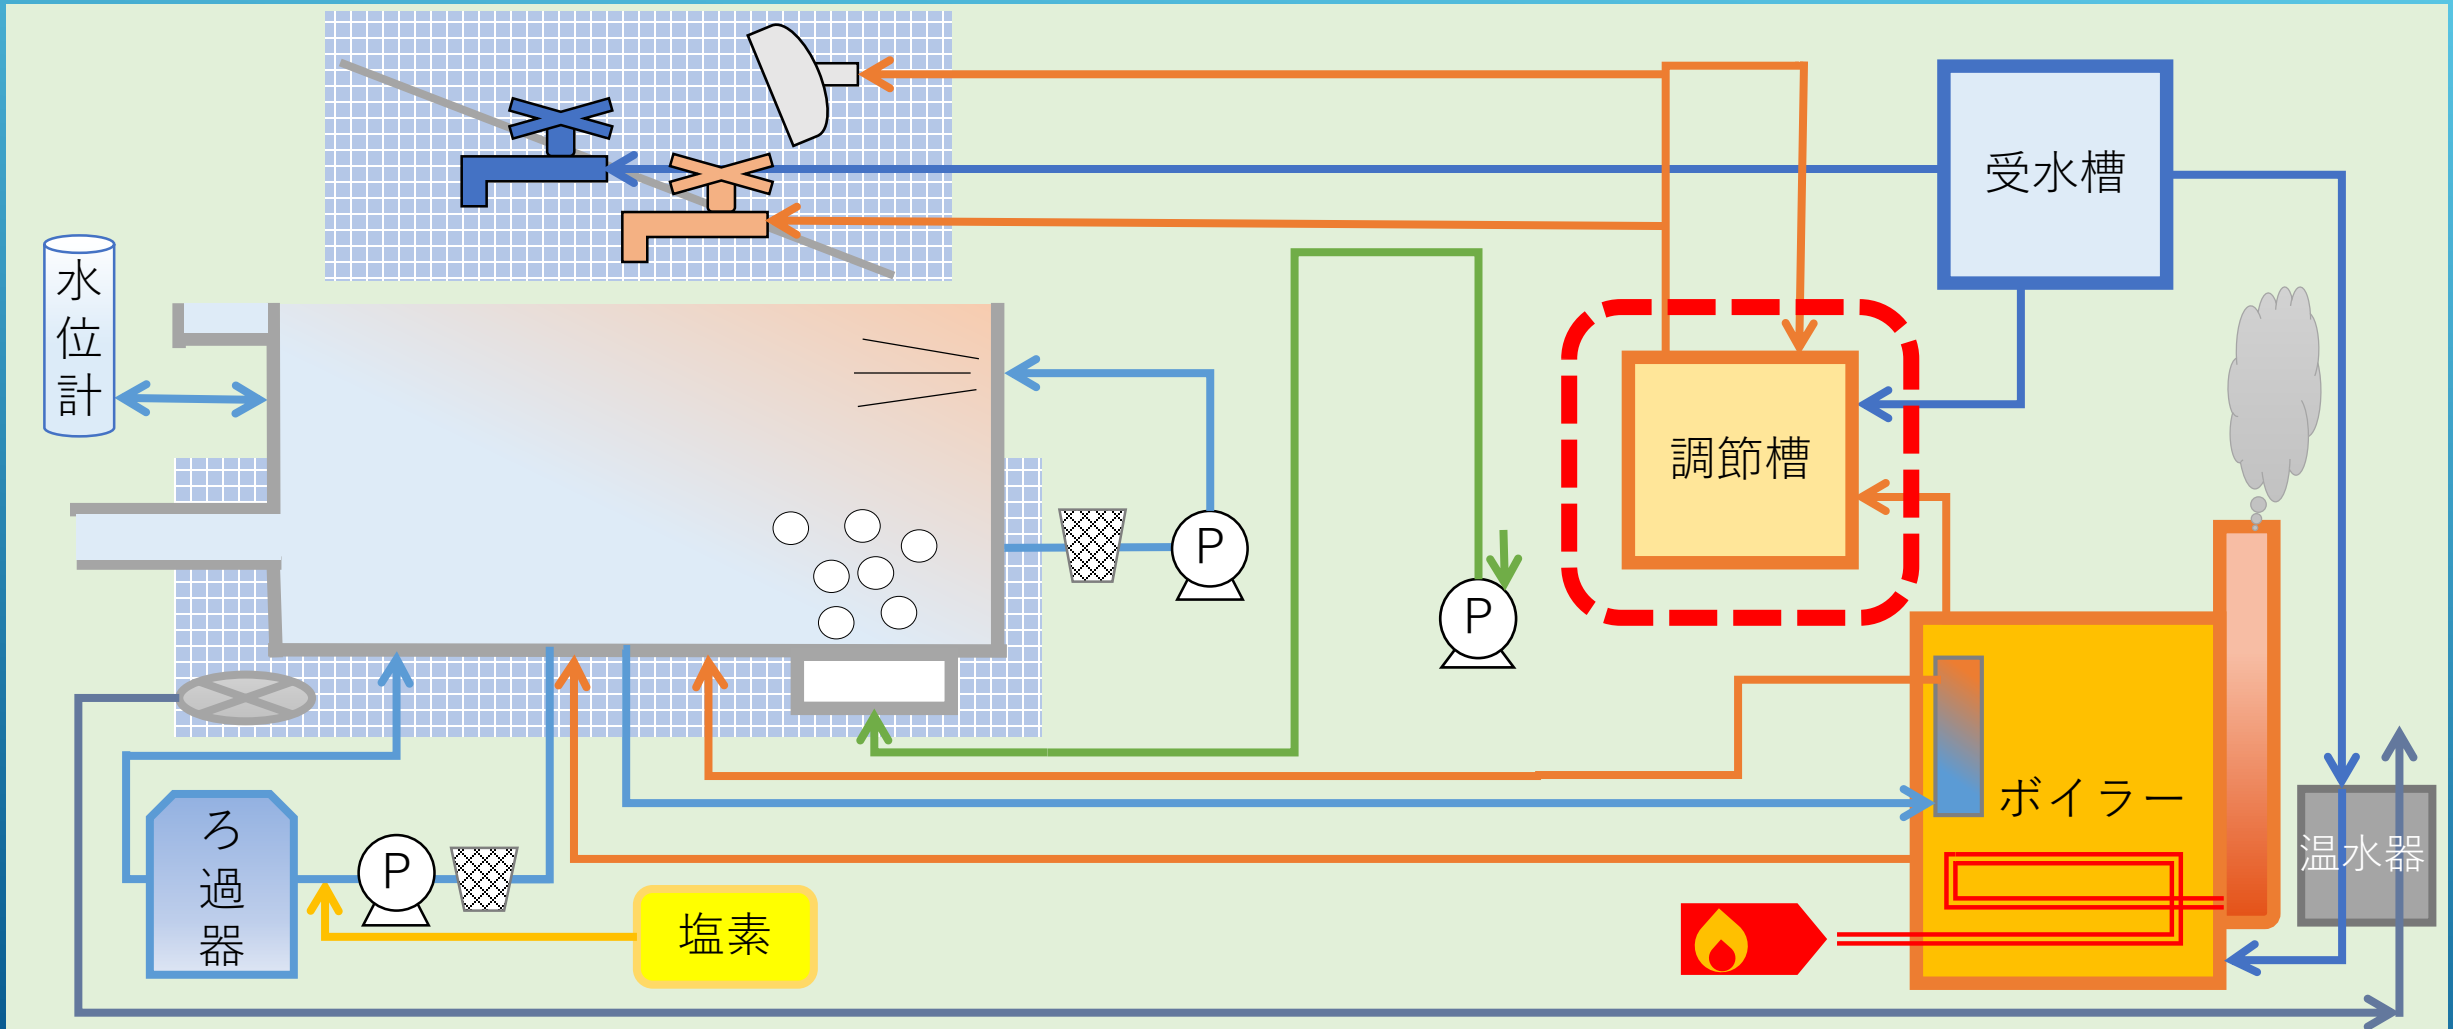


調節槽（調節箱）

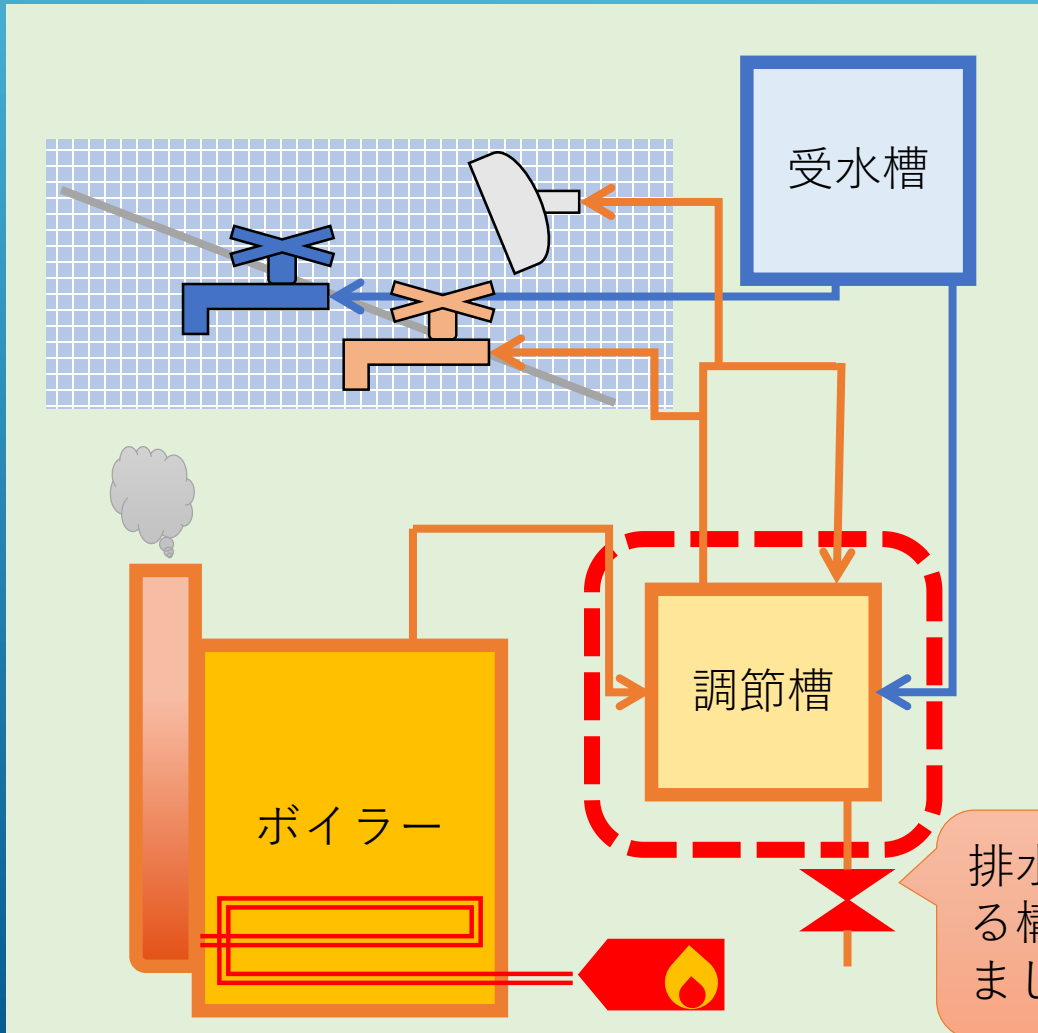


- 内部の汚れ等の状況について随時点検
土ぼこりの混入・破損・生物膜の形成などを確認
- 1年に1回以上の清掃
- 1週間に1回以上の消毒
遊離残留塩素5~10mg/L程度にする
60°C以上の高温水にする

💡 年1回程度、生物膜の除去を行うことが望ましい

湯栓・シャワー

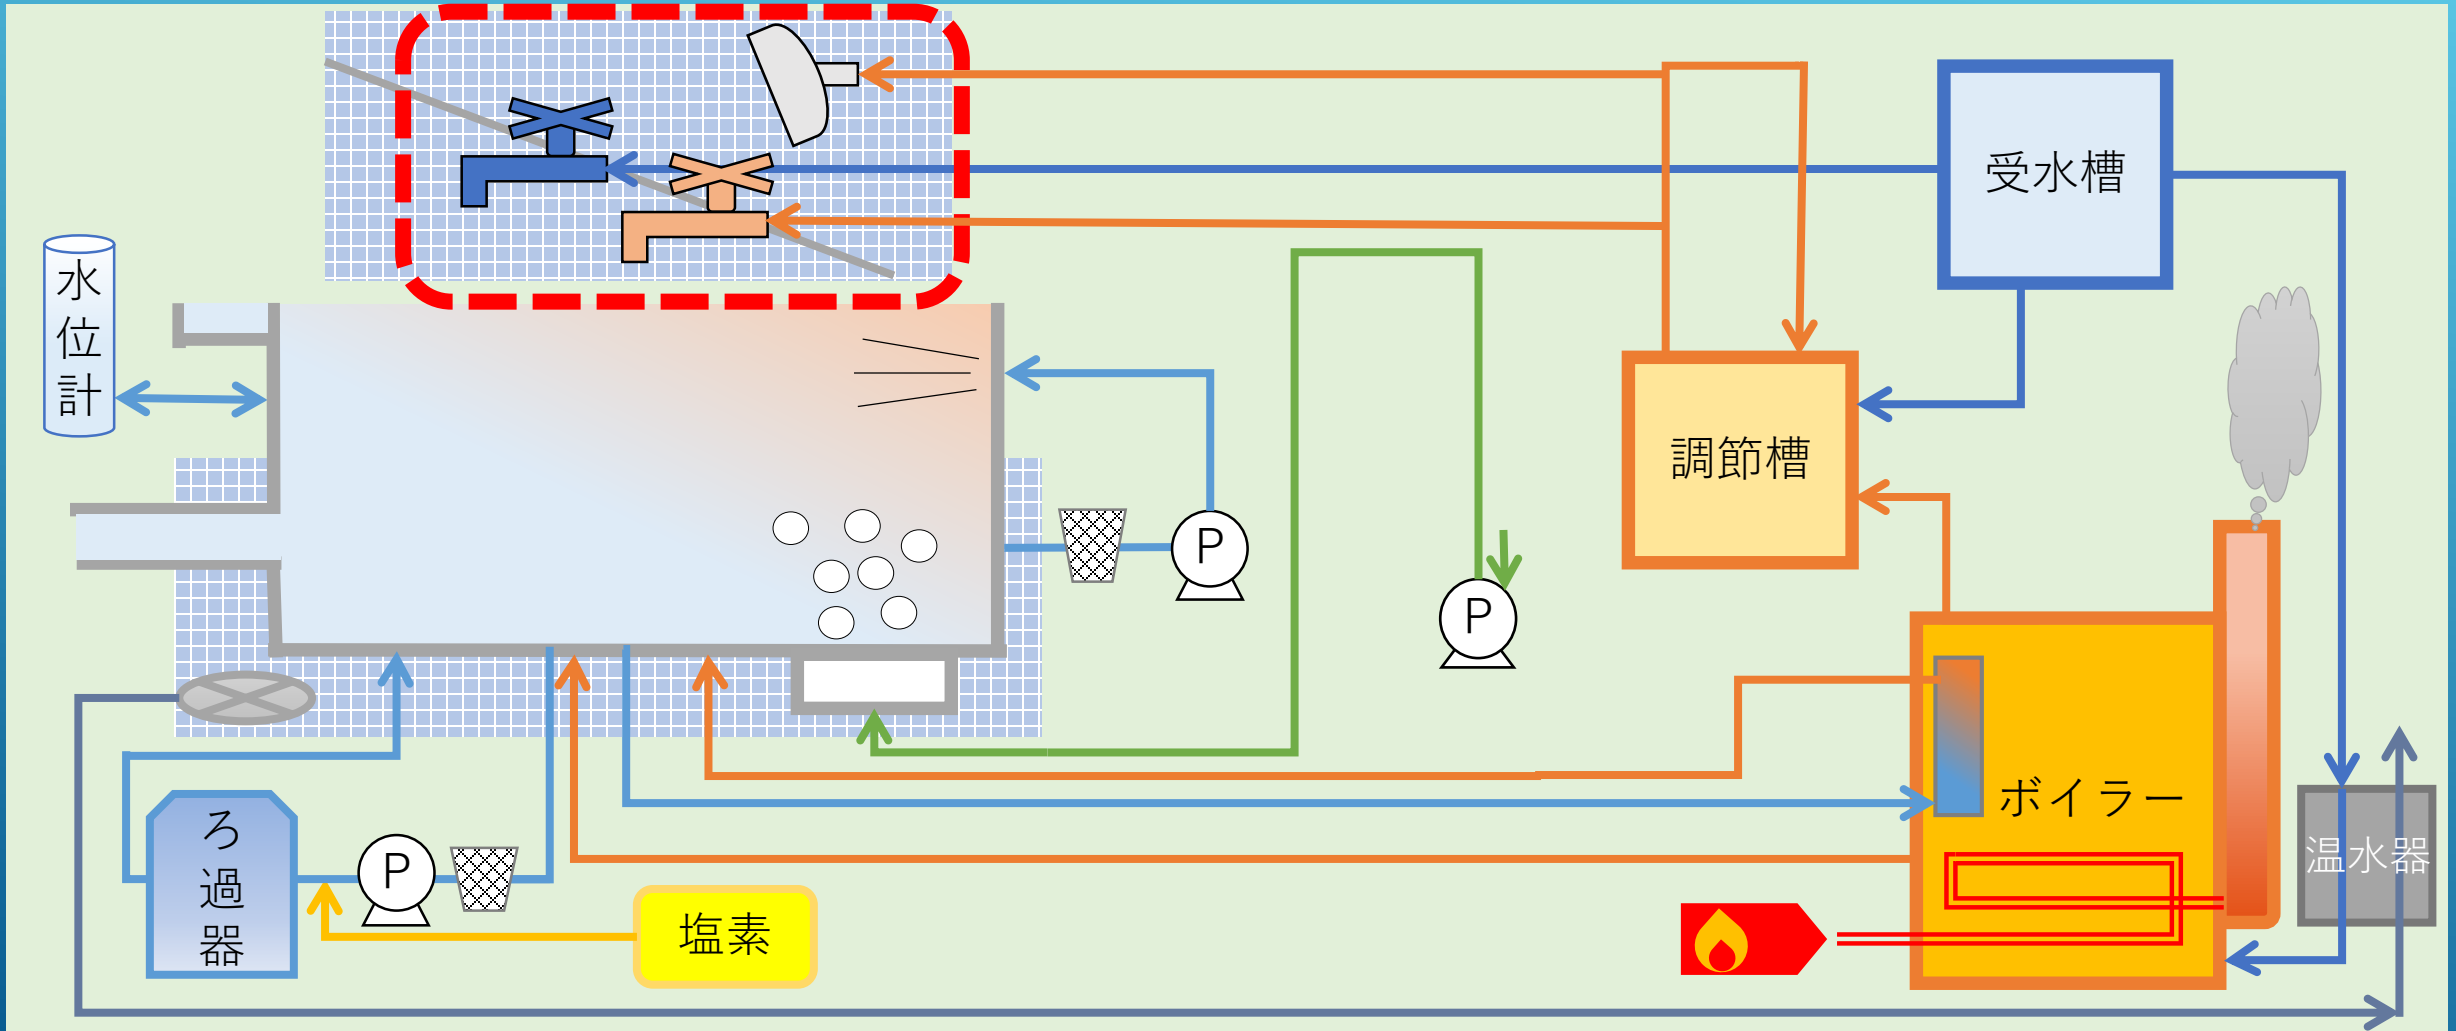


湯栓・シャワー

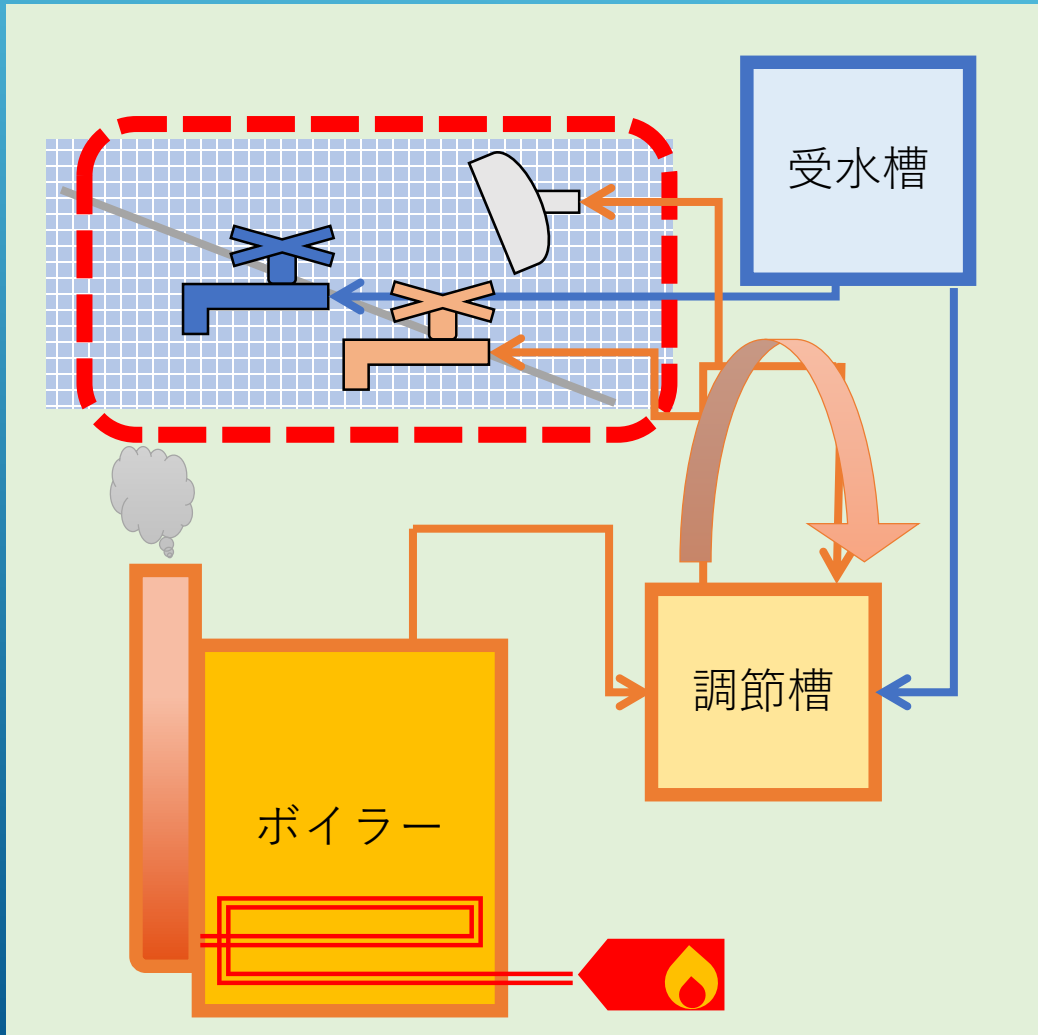


- 湯栓・シャワーヘッド
定期的に点検
 - 使用頻度に応じて、通水やシャワーヘッド等の清掃、消毒を行う
- 消毒
調節槽の遊離残留塩素を高くして通水
60°C以上の高温水を通水
取り外して、消毒液に浸す

貯湯槽

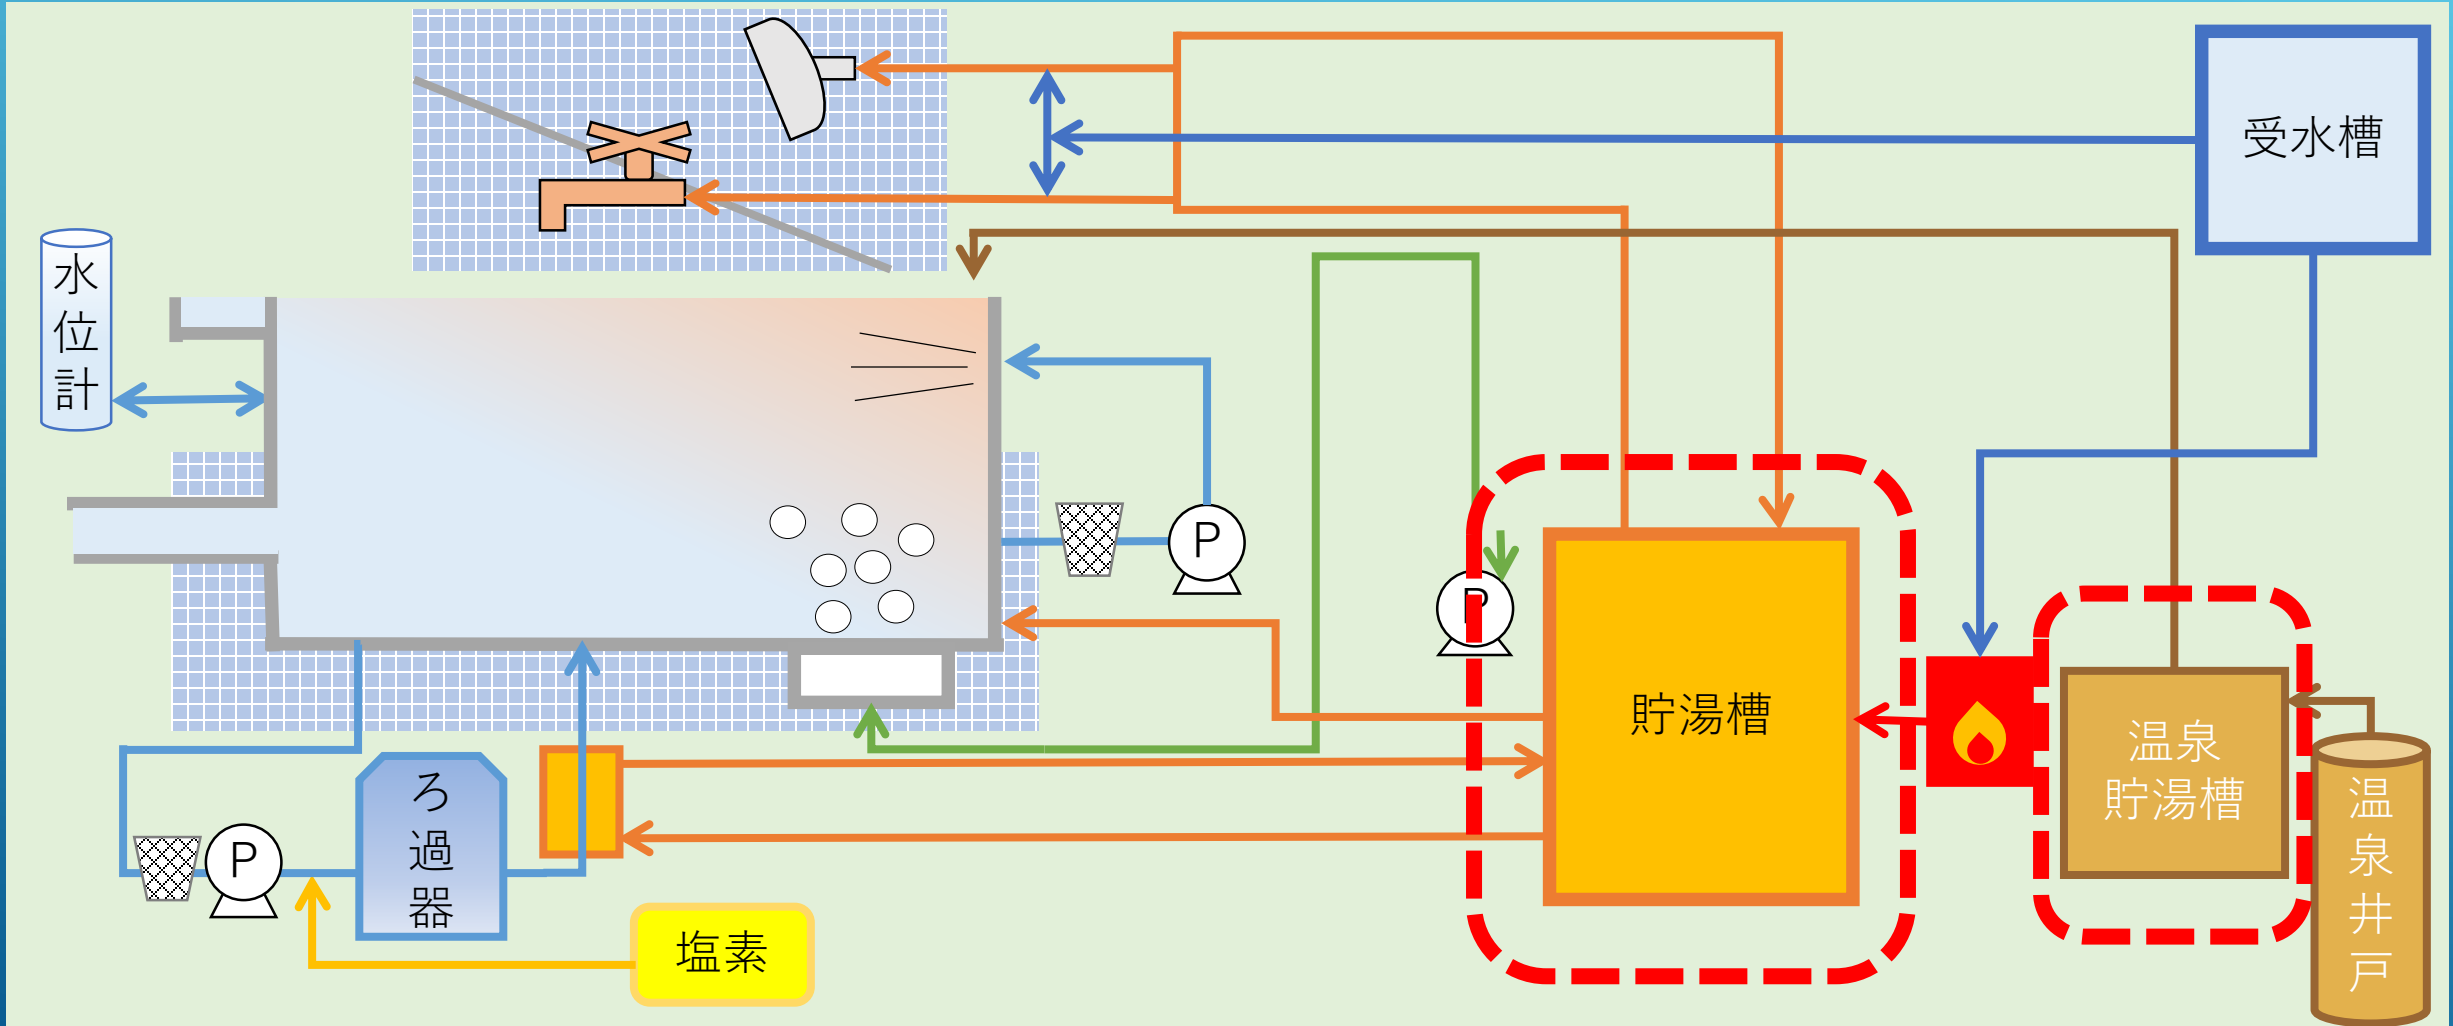

貯湯槽

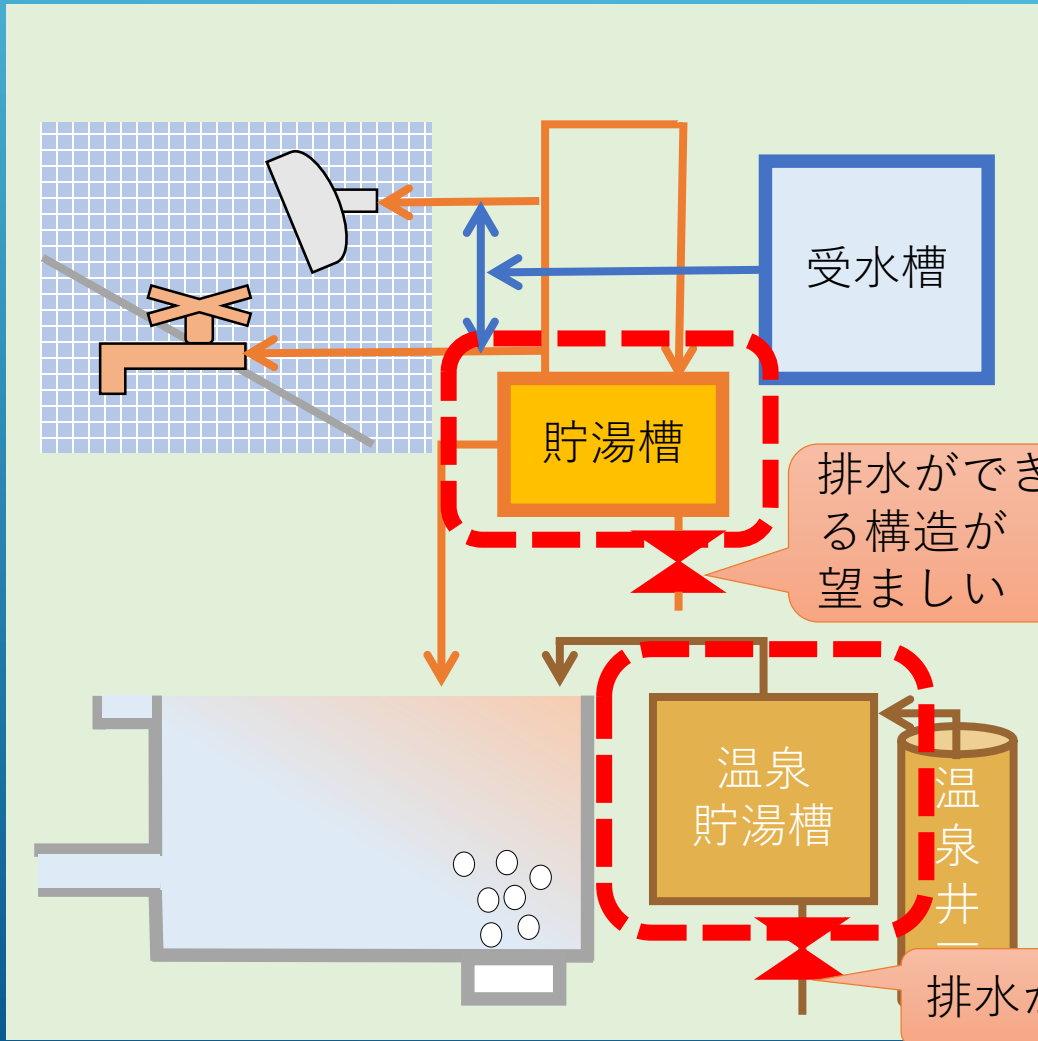

- 1年に1回以上の消毒・清掃をしてぬめり等の汚れを除去

破損・生物膜の形成等を確認するため、
1月に1回以上点検をする
槽内の温度は60°C以上を保持
(残留塩素濃度を0.4mg/L以上に保つ)

排水ができる構造が望ましい



排水ができる構造が望ましい

その他


- 浴槽水のモノクロラミンによる消毒濃度
3mg/L以上
濃度が高くなりすぎないように注意すること
- 混浴の年齢制限
7歳以上の男女を混浴させない
- 貸与品
かみそりの貸与の禁止
(使い捨て品を提供することは可能)
使用済みのかみそりは放置しない



モノクロラミン

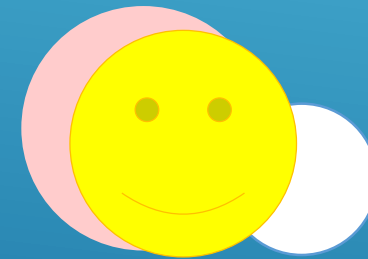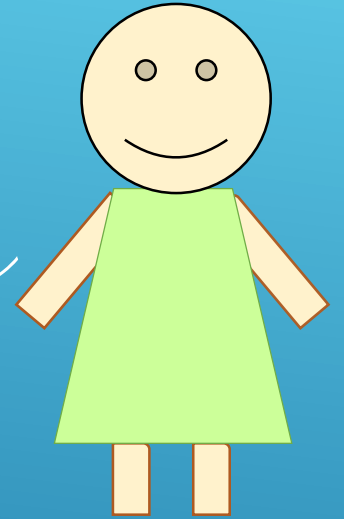

次亜塩素酸ナトリウム



混浴の年齢制限

令和4年1月1日から

お風呂の入浴ルールが変わります！




ルールが変更

7歳になったら別に
入ろうね

東京都の公衆浴場条例*が改正され、混浴できない年齢が「10歳以上」から「7歳以上」に引き下げられます。
※公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例
(都内全域のうち、23区・八王子市・町田市を除く市町村区域に適用されます。)

東京都多摩府中保健所

令和4年1月1日から

お風呂の入浴ルールが変わります！





こんにちは！

7歳になったら別に
入ろうね

東京都の公衆浴場条例*が改正され、混浴できない年齢が「10歳以上」から「7歳以上」に引き下げられます。
※公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例
(都内全域のうち、23区・八王子市・町田市を除く市町村区域に適用されます。)

東京都多摩府中保健所

ご清聴ありがとうございました

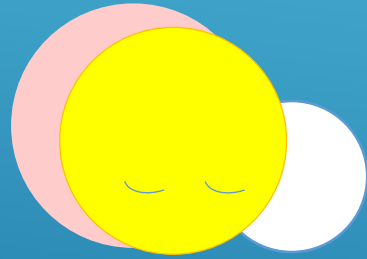

次亜塩素酸ナトリウム



モノクロラミン